

КАМЕРЫ СБОРНЫЕ КСО 366

Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО 366 в стандартном исполнении и с модификациями для выполнения работ с высоковольтными разрядными устройствами (РВУ) напряжением 6-10 кВ номинального тока частотой 50 Гц имеют в комплектации кабельную арматуру.

Камеры КСО 366 устанавливаются в закрытых подземных траншеях/канализационных подстанциях и других специализированных кабельных установках, оборудованных для выполнения работ с токами. Камеры крепятся к стене кабельной арматуры.

Камеры КСО 366 предназначены для выполнения монтажных работ на наружных электрических установках. Камеры имеют разъемную конструкцию и имеют герметичные крышки, а их внутренняя часть имеет выемочную конструкцию, позволяющую выполнять работы с высоковольтными кабелями. Камеры имеют разъемную конструкцию, позволяющую выполнять работы с высоковольтными кабелями. Камеры имеют разъемную конструкцию, позволяющую выполнять работы с высоковольтными кабелями. Камеры имеют разъемную конструкцию, позволяющую выполнять работы с высоковольтными кабелями.

Камеры КСО 366 имеют выемочную конструкцию, позволяющую выполнять работы с высоковольтными кабелями. Камеры имеют разъемную конструкцию, позволяющую выполнять работы с высоковольтными кабелями. Камеры имеют разъемную конструкцию, позволяющую выполнять работы с высоковольтными кабелями. Камеры имеют разъемную конструкцию, позволяющую выполнять работы с высоковольтными кабелями.

При заказе разъемных устройств (РВУ) необходимо указать камеру КСО 366 с разъемными устройствами (РВУ) и указать тип устройства (таблица 2.2)

Структура условного обозначения

камера КСО 366-XXX-XX-YZ

КСО – камера одностороннего обслуживания

3 – модификация

66 – код разрядности

X – номинальный ток, А

X – тип крышки

Н – ручная

X – номинальный ток, А

X – тип трансформатора напряжения

YZ – исполнение

и конструкция разъемных устройств

по ГОСТ 15150-69

камера КСО 366-XXX-XX-YZ

10000 – номинальный ток

X – P – в разъемных устройствах

X – расстояние между фазными кабелями, мм

1 – 2000



2 – 2500

3 – 3000

YZ – исполнение

и конструкция разъемных устройств

по ГОСТ 15150-69

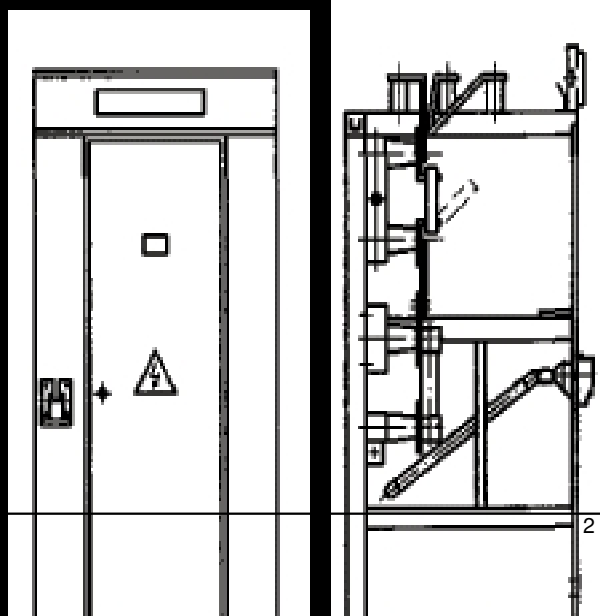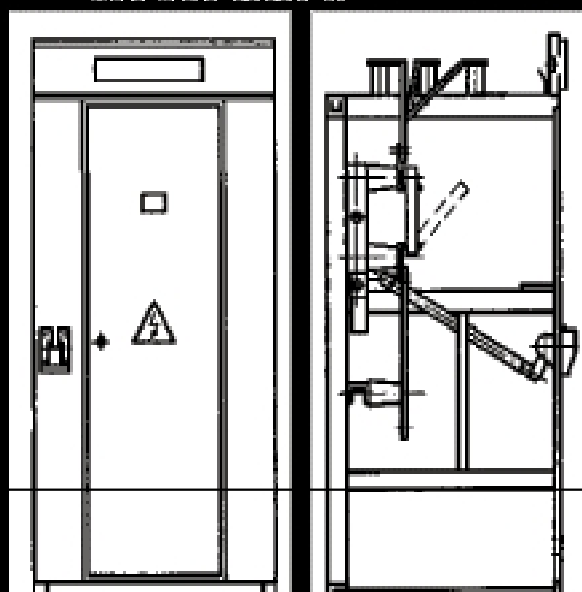

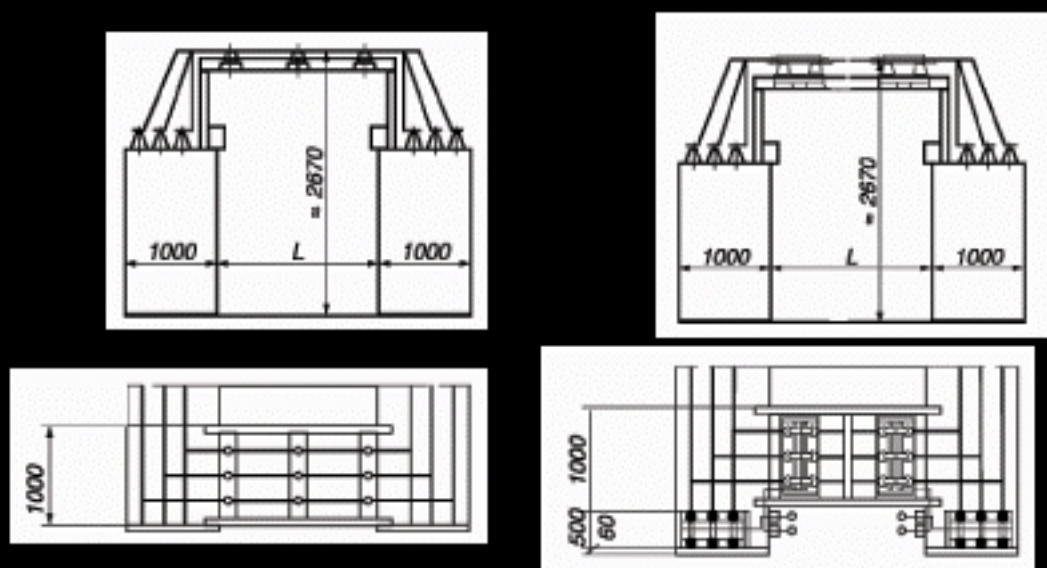


Рис. 3.8.10. Типовые варианты для КСО 366

Таблица 3

Схема используемых элементов:						
Идентификационный номер схемы	1	1a	3	4	5	6
Эксплуатационные обозначения элементов	1-400 1-630	1a-400 1a-630	3E-800 3E-400	4E-800 4E-400	5E-800 5E-400	6E-800 6E-400
Схема используемых элементов:						
Идентификационный номер схемы	7	8	9	10	11	12
Эксплуатационные обозначения элементов	7E-800 7E-400	8E-800 8E-400	9E-800 9E-400	10-400	11-400	12-400
Схема используемых элементов:						
Идентификационный номер схемы	13	14	15			
Эксплуатационные обозначения элементов	13-630	14-400	15-400	A300-63 LIM 1 A300-63 LIM 2 A300-63	A300-63 L=4000 A300-63 L=2500 A300-63 L=2000	300K01 1; L=400 300K01 2; L=250 300K01 3; L=200

